
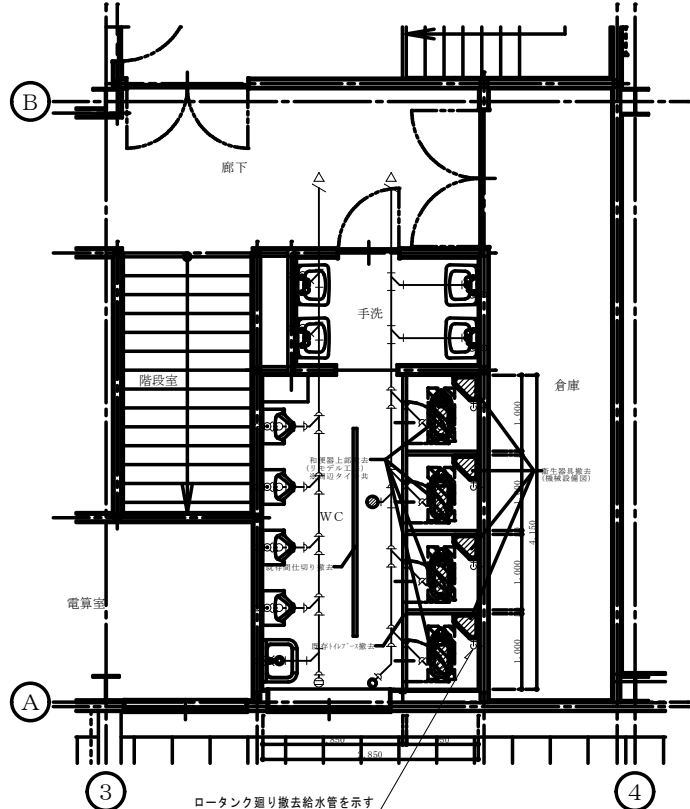
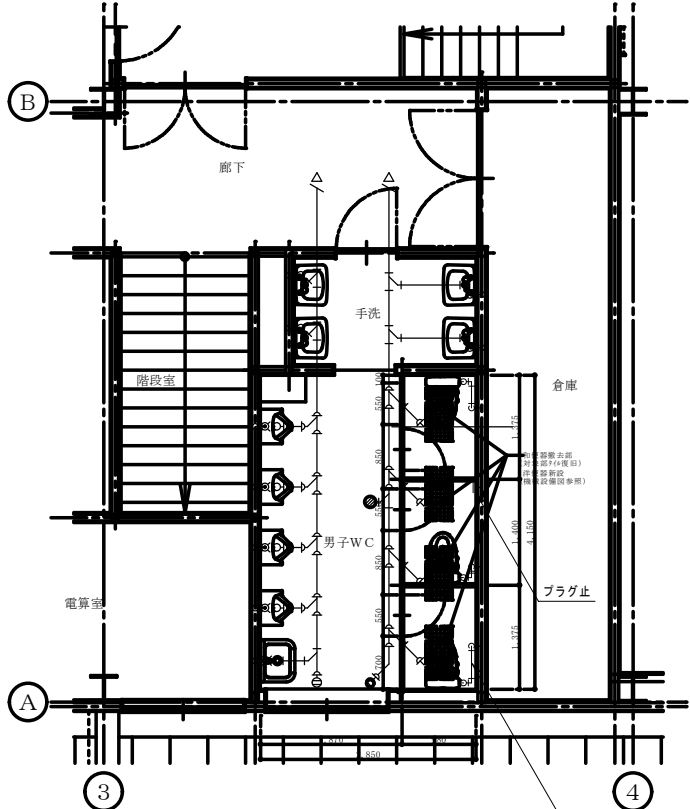

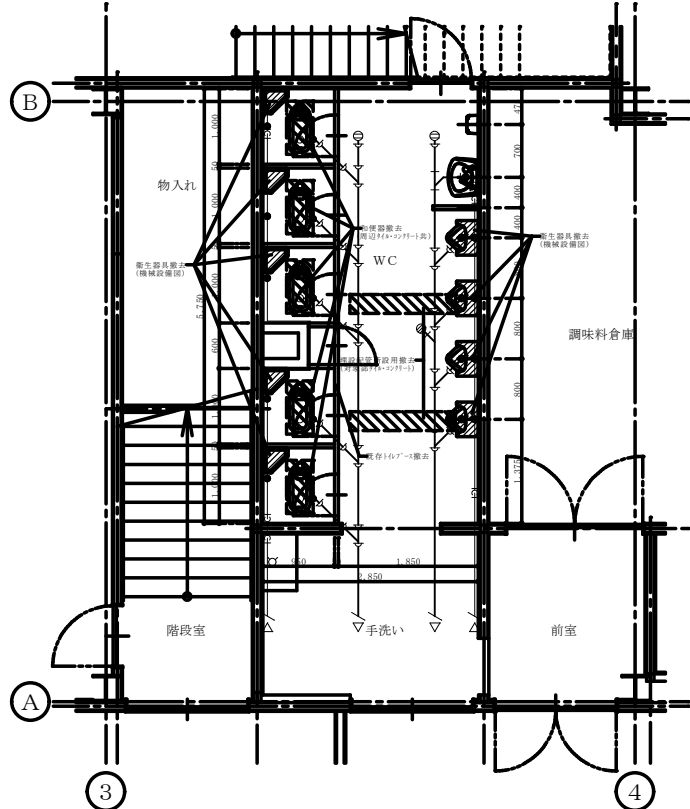
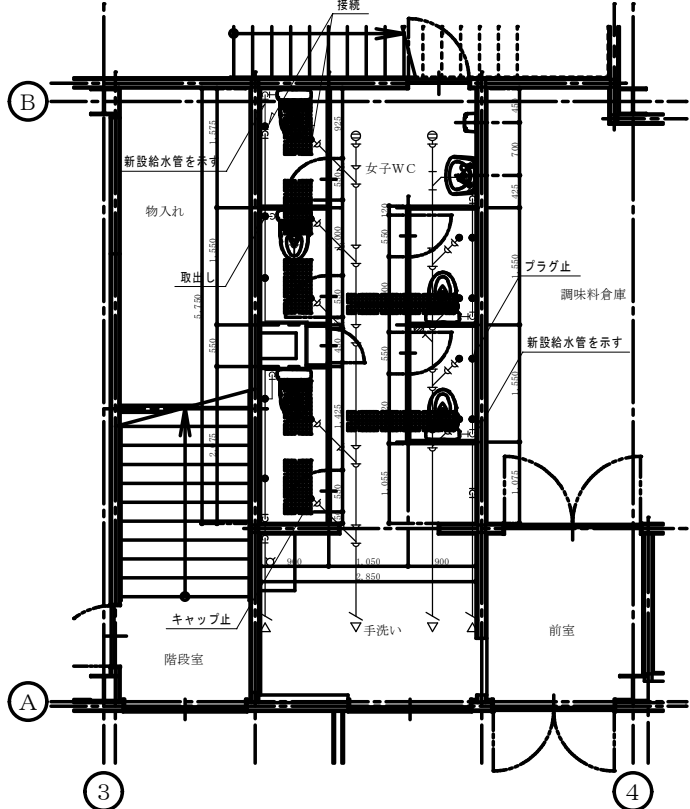


現 況		改 修								
<div>◎撤去工事概要</div> <div><ul style="list-style-type: none">・ で示す和風便器を洋風便器に取り替える。(4組)※TOTO和洋リモデル工法を採用する。(施工基準はTOTO施工基準による)・隅付ロータンク(4組)、紙巻器(4個)は撤去する。又、ロータンク廻りの露出給水接続管は壁面突き出し部分まで撤去する。・撤去材は構内指定場所へ集積する。※以降撤去材の積込、運搬、処分は建築工事とする。・既設配管材料(推定)給水管：硬質塩化ビニルライニング銅管(SGP-VD) ※器具接続管を除く排水管：塩化ビニル管(VP)</div>		<div>◎新設工事概要</div> <div><ul style="list-style-type: none">・洋風便器(洗浄便座、紙巻器共)を新設する。(3組)※TOTO和洋リモデル工法を採用する。(施工基準はTOTO施工基準による)・新設器具品番(1組当り)：CS597BMS、SH596BAYR、TCF588、YH650・洋風便器用給水管は既設壁給水管から取り出す。(接続する)又、接続しない不用な既設壁給水口はプラグ止とする。・洗面器、小便器、掃除流しは既設品を再使用する。・新設配管材料は特記仕様書に依る。</div>								
										
現況 2階 平面詳細図 S=1:50		改修 2階 平面詳細図 S=1:50								
現 況		改 修								
<div>◎撤去工事概要</div> <div><ul style="list-style-type: none">・ で示す和風便器用ロータンク(5組)及び小便器(4組)、紙巻器(5個)を撤去する。又、器具廻りの露出給水接続管(0.5~1.5m程度)、埋設排水接続管(0.5~1.0m程度)は撤去する。(●印は既設管の切離し予定位置を示す)※土間埋設の和風便器の撤去は建築工事とする。・撤去材は構内指定場所へ集積する。※以降撤去材の積込、運搬、処分は建築工事とする。・既設配管材料(推定)給水管：塩化ビニル管(Hi-vp)、架橋ポリエチレン管(PP) ※器具接続管を除く排水管：塩化ビニル管(VP)</div>		<div>◎新設工事概要</div> <div><ul style="list-style-type: none">・洋風便器(洗浄便座、紙巻器共)を新設する。(5組)・新設器具品番(1組当り)：CS597BS、SH596BAYR、TCF588、YH650・洋風便器用給水管は既設露出給水管から取り出す。(接続する)又、接続しない不用な既設給水口はプラグ止とする。(●印は既設給水管接続予定位置及びプラグ止位置を示す)・洋風便器用排水管は既設埋設管へ接続する。又、接続しない不用な既設排水口はキャップ止とする。(●印は既設排水管接続予定位置、又はキャップ止位置を示す)・洗面器は既設品を再使用する。・新設配管材料は特記仕様書に依る。</div>								
										
現況 1階 平面詳細図 S=1:50		改修 1階 平面詳細図 S=1:50								
図面番号	工 事 名	図面名	給排水衛生設備	縮尺	田 中 建 築 設 計 室 T E L <0548> 58-2036 F A X <0548> 58-1565 一級建築士登録第208891号 田 中 潔	承認	設計	製図	設計 2025 年 07 月 04 日	
	石原水産株式会社 食品産業の輸出向け H A C C P 等対応施設整備緊急対策事業		1階、2階 WC 平面詳細図	A-1：1/50、A-3：1/100						図面 N o
			(現況・改修)							M - 02